

見える わかる 水道 下水道



ねむるのみず

第 15 号

令和 4 年 12 月 発行



桂木浄水場 中央管理室

内容

- 水道・下水道事業決算報告
- 水道凍結にご注意ください！
- 冬期間の水道メーター検針にご協力ください
- 下水道の使用ルールを守りましょう
- スイスイ君に聞いてみよう




水道・下水道事業決算報告

水道事業


令和3年度の収益的収支（水道水をつくり、ご家庭などに送り届けるための収支）については、人口減少等の影響により料金収入が前年度に比べ減収となりましたが、1億4,167万6千円の黒字となりました。

また、資本的収支（水道施設を整備・充実するための収支）については、主な事業として道道花咲港線配水管布設替工事や桂木浄水場フロキュレータ用インバータ更新工事などを行い、これらの工事費と借入金の返済等の支出を収入でまかないきれない不足額が4億6,405万1千円となりました。

この不足額については、収益的収支で発生した利益などにより補てんしましたが、水道事業会計全体の収支としては、3,118万9千円の黒字となりました。

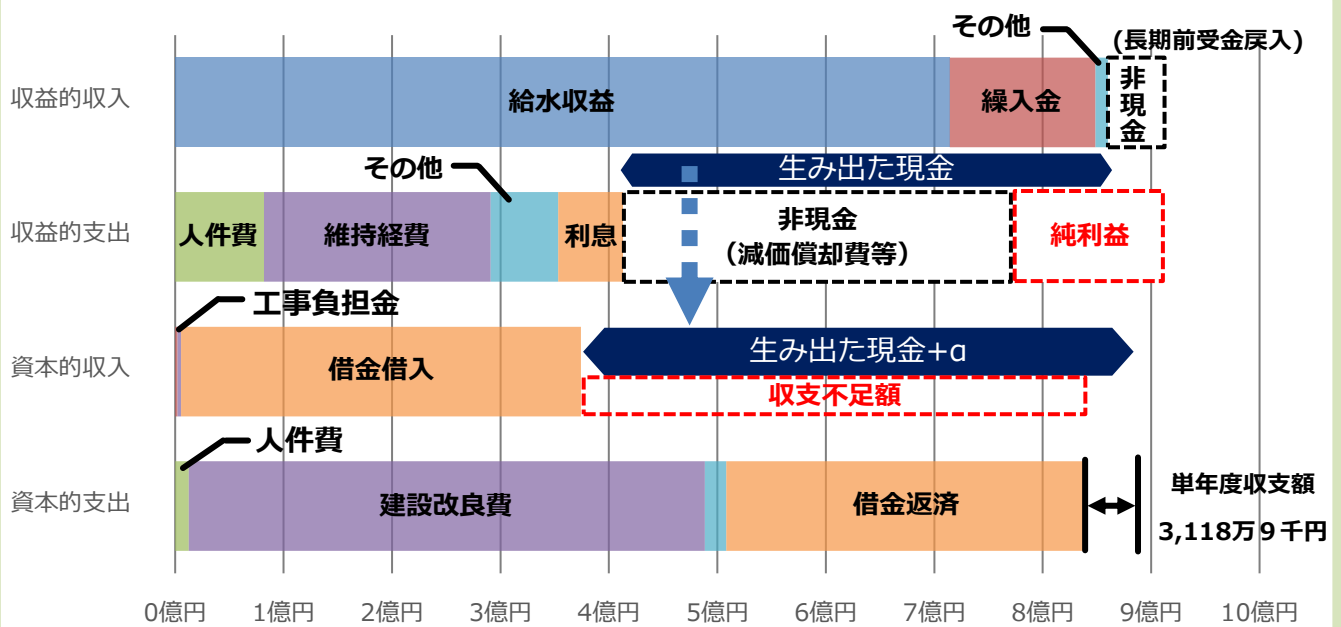

道道花咲港線配水管布設替工事

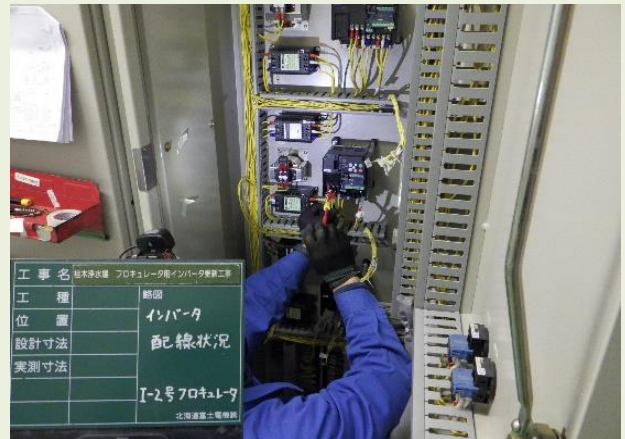



桂木浄水場フロキュレータ用インバータ更新工事

下水道事業

令和3年度の収益的収支（ご家庭の排水等処理するための収支）については、人口減少等の影響により使用料収入が前年度に比べ減収となりましたが、4,683万4千円の黒字となりました。

また、資本的収支（下水道施設を整備・充実するための収支）については、主な事業として下水終末処理場の汚泥乾燥機等更新工事や中央第1中継ポンプ場自家発電設備更新工事などを行い、これらの工事費と借入金の返済等の支出を収入でまかないきれない不足額が1億9,316万9千円となりました。

この不足額については、収益的収支で発生した利益などにより補てんしましたが、下水道事業会計全体の収支としては、1,440万6千円の黒字となりました。

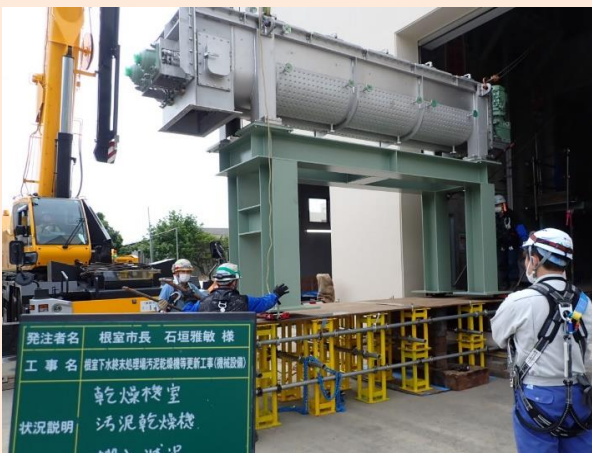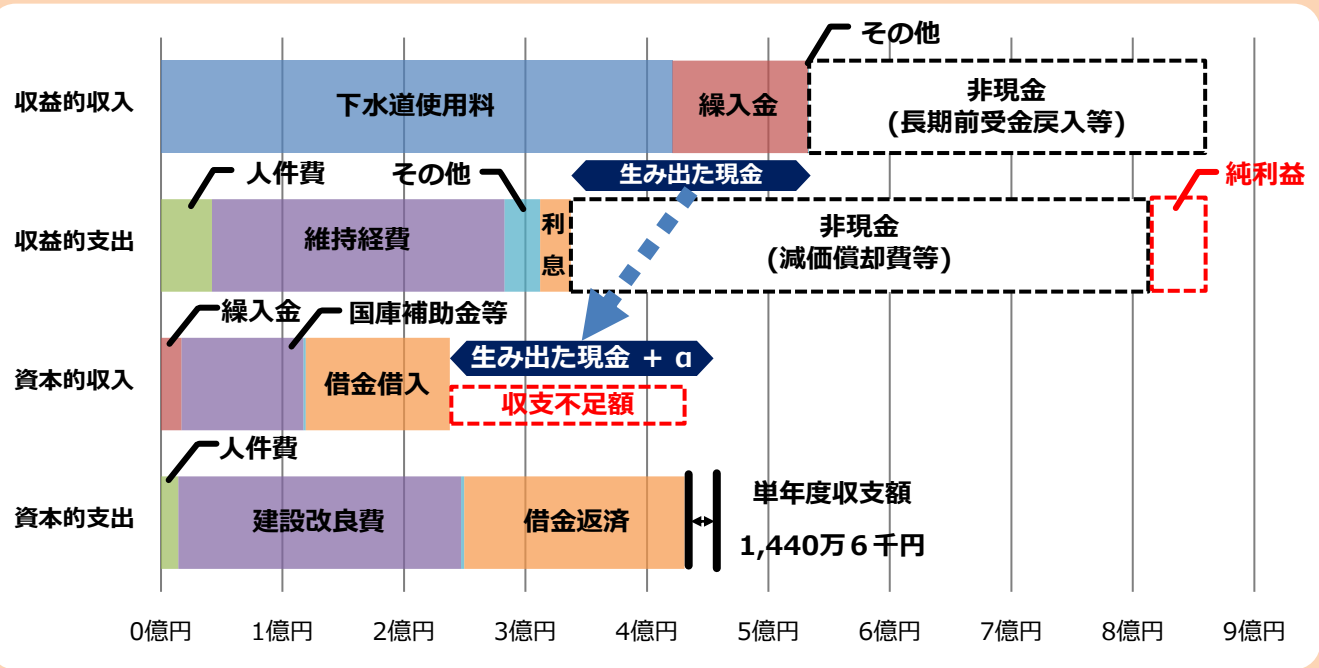

根室下水終末処理場汚泥乾燥機等更新工事



根室中央第1中継ポンプ場自家発電設備更新工事

水道凍結にご注意ください！

水道課では、根室市指定給水装置工事事業者から水道を凍結させてしまったお客様の補修件数の報告を受け、毎年の水道凍結補修件数について集計を行っています。

	11月	12月	1月	2月	3月	最低気温
平成29年度	3件	11件	73件	112件	0件	2/19 -12.3℃
平成30年度	0件	41件	143件	324件	3件	2/9 -17.0℃
令和元年度	0件	22件	76件	195件	17件	2/7 -11.9℃
令和2年度	0件	69件	343件	76件	21件	2/8 -13.3℃
令和3年度	0件	58件	85件	36件	2件	1/31 -10.4℃

令和3年度（令和3年1月1日～令和4年3月）は、直近5年間で最も凍結補修件数の少ない年となりました。これは、最低気温が例年より高かったことが要因と考えられます。

水道が凍結すると、水が出なくなるだけでなく、水道管や器具が破損するなどして、解氷作業や修理の費用がかかる場合もありますので、気象情報などを確認しながら、凍結を未然に防ぎましょう。

こんな時には要注意

- 外気温がマイナス4℃以下になったとき
- 外出などで長時間水道を使用しないとき
- 床下換気口から風が吹き込むとき

注 意

修理等にかかる費用については、お客様の負担となります。

凍結の状況により、修理内容に違いがありますので、修理依頼事業者へお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響による施設見学の対応について

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、桂木浄水場及び根室下水終末処理場の見学の受け入れを一時休止しております。

<お問合せ先>

桂木浄水場について:水道課 TEL:0153-23-6111(内線2011)

根室下水終末処理場について:下水道課 TEL:0153-23-6111(内線2003)

冬期間の水道メーター検針にご協力ください

根室市の水道メーターの検針は、毎月検針、毎月請求とさせていただきます。

検針作業は、お客様がご使用になった水量を正確にはかり、水道料金等を算出するために欠かせないものです。

これから冬を迎えるにあたって検針作業を効率よく実施するため、各家庭の皆様のご協力をお願いいたします。



ご協力いただきたいこと

- ① 水道メーター受信器の周りをきれいにし、モノを置いたりせず、見えやすくしておいてください。

積雪時に雪かきをする場合は、水道メーター受信器が隠れてしまわないように注意してください。

- ② 犬などを屋外で飼っている場合は、水道メーター受信器から離れたところにつないでください。



下水道の使用ルールを守りましょう

水洗トイレなどにトイレットペーパー以外の異物（ティッシュペーパー、紙オムツ等）を流すと、排水管を詰まらせたり、傷つけたりして思わぬ出費になったりします。

また、台所で食用油などを流すと排水管内で冷えて固まって詰まりの原因になったり、油汚れによる悪臭を発生したりします。さらに、そのまま下水終末処理場まで流れていってしまうと、水をきれいにしてくれるはずの微生物の働きが悪くなってしまいます。

以上のことを参考に、ルールを守って使用しましょう。

皆さんの快適な生活環境のために、下水道の正しい利用をお願いします。

排水についてのお問い合わせ先：下水道課下水道普及担当（内線2004）



スイスイ君に聞いてみよう

Q. 水道水は安全なの？

A. 水道法に基づいた水質基準を満たした安全安心な水です。

桂木浄水場の原水は、温根・丹根沼や牧の内ダム（コタンケシ川）、ノツカマップ川から取水し、水処理用薬品を使って処理して水道水を作っており、大雨や季節によって原水の水質が変化するため、浄水場では水質を注意深く常時監視し、原水の水質に応じた最適な浄水処理を行い、各処理工程の水質管理を十分に行っています。

水道法により義務付けられた「水質検査計画」に基づき水質基準を満たした安全な水を皆様へお届けしていますので安心して利用してください。

また、毎月の水質検査結果については、根室市のホームページにて公表しています。



お知らせ

★上下水道料金のお支払いは、

- ・口座振替
- ・コンビニ納入
- ・PayPay
- ・LINE Pay

でお支払いできます。

★水道の使用目的が変わった際に、用途区分の変更が必要な場合があります。

詳しくは上下水道料金センターへ

低所得者向けの

「水道料金・下水道使用料減免制度」
があります。

詳しくは上下水道総務課へ

水道及び下水道に関する 各種お問合せ先はこちら



根室市役所

☎0153-23-6111

水道のお引越しの手続き等・水道料金について
上下水道料金センター 内線2007・2008

漏水・給水装置について

水道維持担当 内線2012・2013

排水の詰まり・トイレの水洗化について

下水道普及担当 内線2004

経営状況のこと・「ねむろのみず」について

上下水道総務担当 内線2006・2009