



# 第 9 編 電 気 ・ 上 下 水 道

## 電力・電灯・特定規模需要の使用量

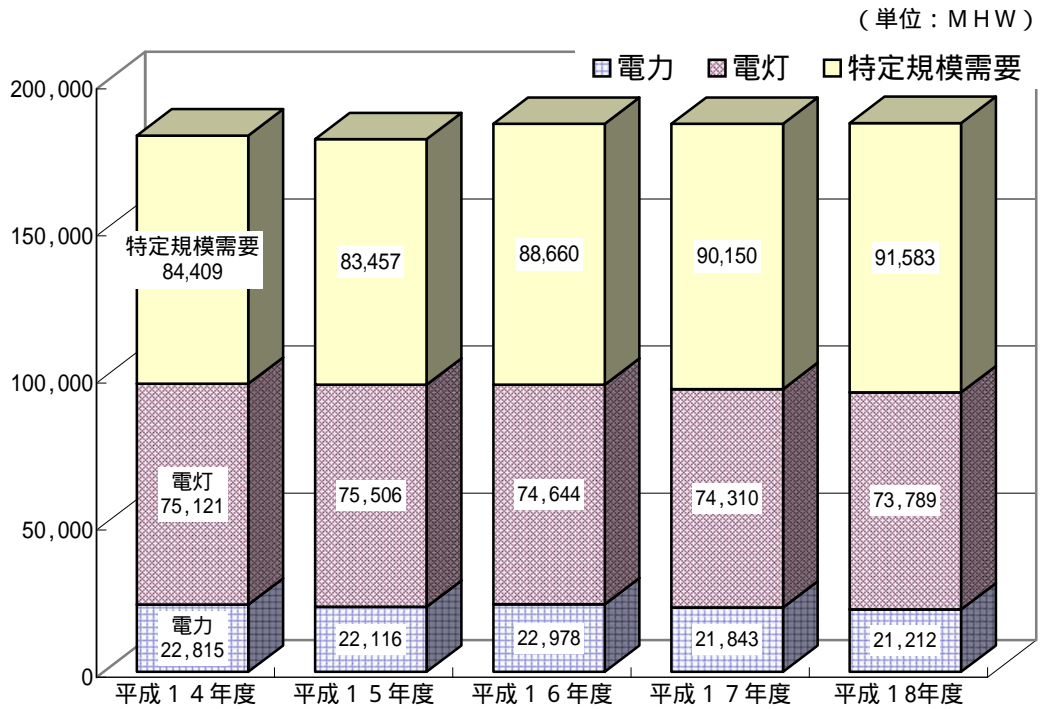

## 上水道の配水状況

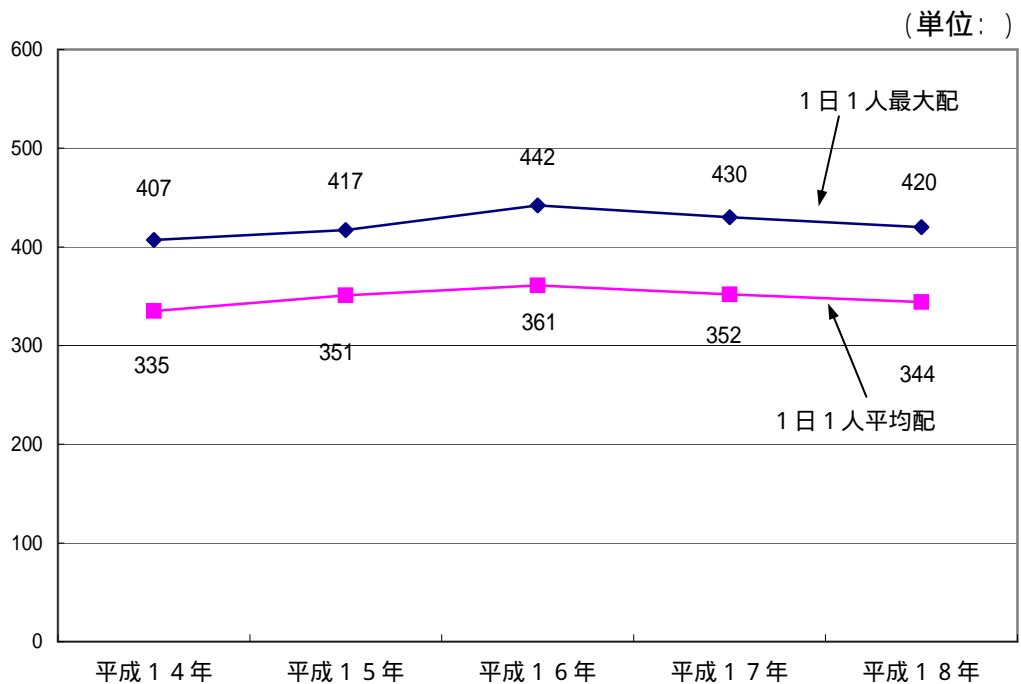

## 1.電灯及び電力の状況

### 契約口数

各年度末現在 単位：口

年 度	電 灯	電 力	電灯・電力計	特定規模需要計	合 計
平成14年度	20,954	2,529	23,483	261	23,744
15	20,703	2,506	23,209	251	23,460
16	20,778	2,450	23,228	262	23,490
17	20,489	2,420	22,909	274	23,183
18	20,492	2,422	22,914	269	23,183

資料 北海道電力(株)根室営業所

### 使用電力量

各年度末現在 単位：口

年 度	電 灯	電 力	電灯・電力計	特定規模需要計	合 計
平成14年度	75,121	22,815	97,936	84,409	182,345
15	75,506	22,116	97,622	83,457	181,079
16	74,644	22,978	97,622	88,660	186,282
17	74,310	21,843	96,153	90,150	186,303
18	73,789	21,212	95,001	91,583	186,584

資料 北海道電力(株)根室営業所

「特定規模需要」とは、電力小売部分自由化対象の事業所で、平成12年3月からは受電電圧が20,000V以上の特別高圧で、原則として契約電力が2,000KW以上、平成16年4月からは高圧受電かつ一つの需要場所における契約電力が500KW以上、平成17年4月からは高圧受電全数に順次拡大。本表は、現在の実績値と過去の業績値との比較を可能とするため、平成14年度から平成16年度までの高圧受電の実績値についても「特定規模需要」として計上。

## 2 上水道の状況

### 上水道普及状況

年 度	区 分	計画給水人口(人)	行政区域内人口(人)	給水人口(人)	普及率(%)	配水管延長(m)
平成14年	総計	33,930	32,835	31,053	94.6	249,163
	上水道	32,300	...	30,169	...	...
	落石簡易水道	960	...	536	...	...
	厚床簡易水道	670	...	348	...	...
平成15年	総計	33,930	32,412	30,641	94.5	249,973
	上水道	32,300	...	29,756	...	...
	落石簡易水道	960	...	543	...	...
	厚床簡易水道	670	...	342	...	...
平成16年	総計	34,110	32,045	30,864	96.3	250,728
	上水道	32,300	...	29,441	...	...
	落石簡易水道	960	...	554	...	...
	厚床簡易水道	850	...	869	...	...
平成17年	総計	34,110	31,614	30,425	96.2	251,660
	上水道	32,300	...	29,044	...	...
	落石簡易水道	960	...	551	...	...
	厚床簡易水道	850	...	830	...	...
平成18年	総計	34,600	31,348	31,079	99.1	363,575
	上水道	32,300	...	28,798	...	243,467
	根室市簡易水道 (うち農業用水事業特別会計分)	2,300	...	2,281	...	120,108
		...	...	...	...	(111,654)

資料 上下水道課

平成18年から、落石簡易水道と厚床簡易水道の統合等により根室市簡易水道に変更

用途別給水件数

各年度末現在 単位：件

年度	区分	総数	家事用	営業用	団体用	浴場用	工業用	共用栓	船舶給水	特別給水
平成 14	総数	13,789	11,691	1,557	245	6	80	4	93	113
	上水道	13,382	11,381	1,501	218	6	75	4	93	104
	落石簡水	237	176	36	13	-	5	-	-	7
	厚床簡水	170	134	20	14	-	0	-	-	2
15	総数	13,698	11,660	1,530	242	6	79	3	85	93
	上水道	13,289	11,347	1,475	215	6	74	3	85	84
	落石簡水	235	175	34	13	-	5	-	-	8
	厚床簡水	174	138	21	14	-	0	-	-	1
16	総数	13,677	11,627	1,523	253	6	78	2	76	112
	上水道	13,206	11,268	1,464	213	6	72	2	76	105
	落石簡水	230	172	33	13	-	5	-	-	7
	厚床簡水	241	187	26	27	-	1	-	-	0
17	総数	13,593	11,566	1,517	257	6	76	0	58	113
	上水道	13,123	11,209	1,459	217	6	70	0	58	104
	落石簡水	228	169	32	13	-	5	-	-	9
	厚床簡水	242	188	26	27	-	1	-	-	-
18	総数	13,601	11,580	1,522	269	6	74	0	45	105
	上水道	13,013	11,142	1,445	216	6	67	0	45	92
	根室簡水	588	438	77	53	-	7	-	-	13

平成18年から、落石簡水と厚床簡水の統合等により根室簡水に変更

資料 上下水道課

配水状況

年度	区分	年間配水量 (m <sup>3</sup> )	平均配水量		最大配水量		年間有収水量	
			1日当り (m <sup>3</sup> )	1人1日 当り( )	1日当り (m <sup>3</sup> )	1人1日 当り( )	有収水量 (m <sup>3</sup> )	有収率 (%)
平成 14	総数	3,802,639	10,417	335	12,637	407	3,251,257	85.5
	上水道	3,691,787	10,114	335	12,013	398	3,148,620	85.3
	落石簡水	80,772	221	411	454	844	74,149	91.8
	厚床簡水	30,080	82	236	170	489	28,488	94.7
15	総数	3,941,041	10,768	351	12,776	417	3,245,621	82.4
	上水道	3,834,177	10,476	352	12,217	411	3,143,557	82.0
	落石簡水	75,390	206	379	401	738	72,669	96.4
	厚床簡水	31,474	86	251	158	462	29,395	93.4
16	総数	4,066,053	11,139	361	13,641	442	3,285,168	80.8
	上水道	3,928,197	10,762	366	12,976	441	3,154,171	80.3
	落石簡水	85,486	234	422	464	838	79,055	92.5
	厚床簡水	52,370	143	165	201	231	51,942	99.2
17	総数	3,910,307	10,713	352	13,081	430	3,251,544	83.2
	上水道	3,771,005	10,332	356	11,952	412	3,120,760	82.8
	落石簡水	85,554	234	425	452	820	77,737	90.9
	厚床簡水	53,748	147	177	677	816	53,047	98.7
18	総数	3,903,421	10,695	344	13,055	420	3,261,202	83.5
	上水道	3,701,811	10,142	352	12,097	420	3,070,821	83.0
	根室簡水	201,610	553	242	958	420	191,339	94.9

平成18年から、落石簡水と厚床簡水の統合等により根室簡水に変更

資料 上下水道課

3. 下水道の状況

下水道計画

平成19年3月31日現在

下水道全体計画		下水道認可計画		備 考
面積戸数	人口	認可区域	認可区域内 計画処理人口	
(ha) 1,376.0	(人) 25,400	(ha) 808.8	(人) 24,880	許 可 平 成 19.1.23 使 用 開 始 昭 和 60.8.28

資料 施設課

下水道施設の状況

年 度	排水面積 (ha)	排水人口 (人)	水洗化人口 (人)	一日平均 処理量 (m <sup>3</sup> /日)	管 延 長 (km)	処 理 能 力 (m <sup>3</sup> /日)
平成14年度	622.8	23,284	16,564	6,282	135.4	11,600
15	627.9	23,048	16,914	7,137	136.1	11,600
16	636.0	22,875	17,266	6,931	136.8	11,600
17	638.8	22,790	17,264	7,312	137.1	11,600
18	640.3	22,497	17,059	7,534	137.3	11,600

資料 施設課