


第9編 上水道・下水道


● 上水道の配水状況

単位:ℓ

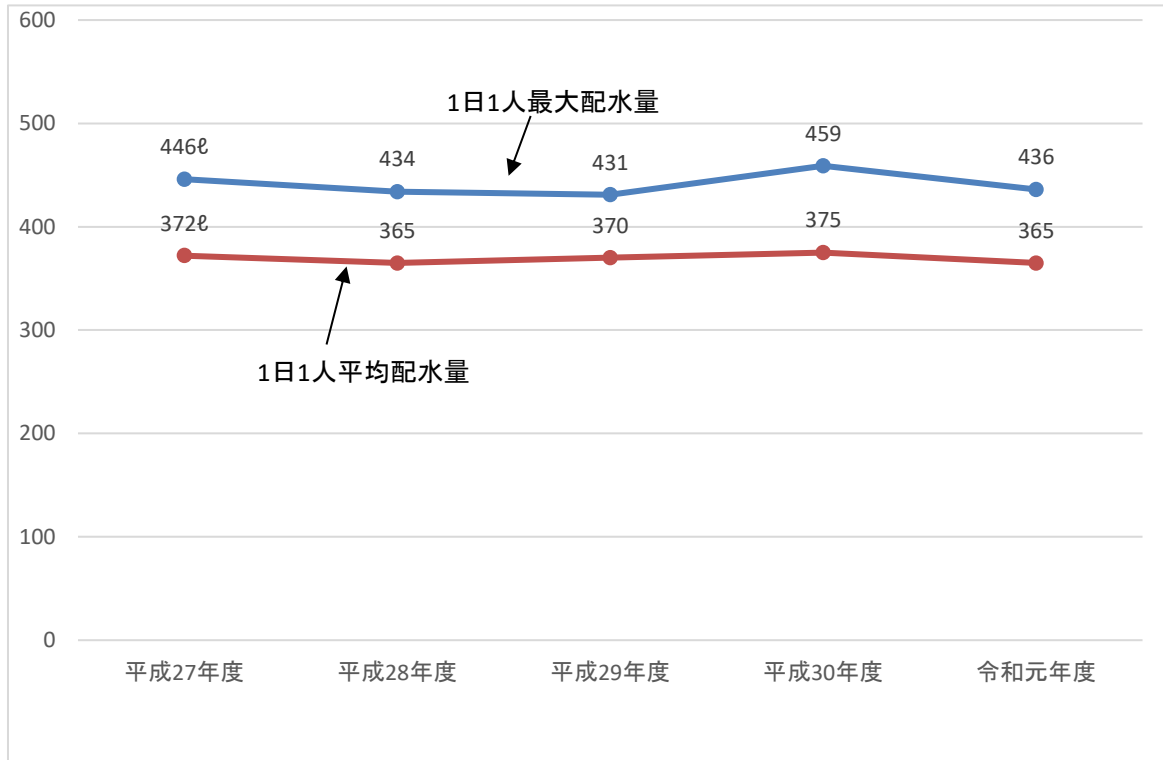

● 下水道施設の状況

単位: m³/日

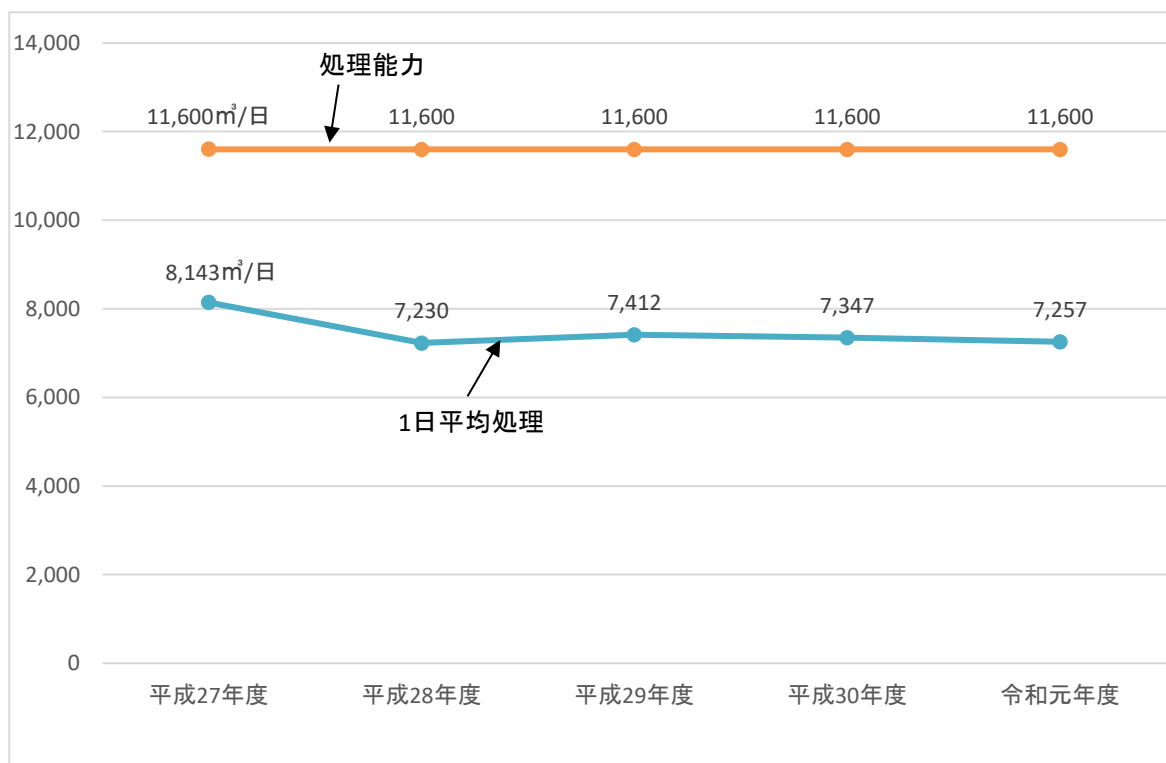

1. 上水道の状況

① 上水道普及状況

単位：人、%、m

年 度	区 分	計画給水人口	行政区域内人口	給 水 人 口	普 及 率	配水管延長
平成27年度	総 計	34,600	27,290	27,110	99.3	369,260
	上 水 道	32,300	25,163	25,146	99.9	242,324
	根室市簡易水道 (うち農業用水事業 特別会計分)	2,300 ...	2,127 ...	1,964 ...	92.3 ...	126,936 (111,678)
28	総 計	34,600	26,686	26,534	99.4	363,802
	上 水 道	32,300	24,622	24,609	99.9	236,866
	根室市簡易水道 (うち農業用水事業 特別会計分)	2,300 ...	2,064 ...	1,925 ...	93.3 ...	126,936 (111,678)
29	上 水 道 (うち農業用水事業 特別会計分)	34,600 ...	26,130 ...	25,989 ...	99.4 ...	370,086 (111,678)
30	上 水 道 (うち農業用水事業 特別会計分)	34,600 ...	25,713 ...	25,588 ...	99.5 ...	373,301 (111,678)
令和元年度	上 水 道	34,600	25,142	25,022	99.5	376,335
	(うち農業用水事業 特別会計分)	(111,671)

資料 水道課

※ 平成29年度より上水道と根室市簡易水道を統合。

② 用途別給水件数

単位：件

年度	区分	総数	家事用	営業用	団体用	浴場用	工業用	共用栓	船舶給水	特別給水
平成27年度	総数	12,842	11,060	1,441	248	4	68	—	12	9
	上水道	12,218	10,609	1,331	192	4	62	—	12	8
	根室簡水	624	451	110	56	—	6	—	—	1
28	総数	12,730	10,964	1,428	246	4	68	—	11	9
	上水道	12,109	10,516	1,318	190	4	62	—	11	8
	根室簡水	621	448	110	56	—	6	—	—	1
29	上水道	12,584	10,835	1,412	246	3	68	—	12	8
30	上水道	12,500	10,767	1,398	246	3	67	—	11	8
令和元年度	上水道	12,321	10,636	1,363	236	3	64	—	11	8

資料 水道課

※ 平成29年度より上水道と根室市簡易水道を統合。

③ 配水状況

年 度	区 分	年間配水量 (m ³)	平均配水量		最大配水量		年間有収水量	
			1日当り (m ³)	1人1日 当り (ℓ)	1日当り (m ³)	1人1日 当り (ℓ)	有収水量 (m ³)	有収率 (ℓ)
平成27年度	総 数	3,695,007	10,096	372	12,094	446	2,886,520	78.1
	上水道	3,529,888	9,645	384	11,334	451	2,723,435	77.2
	根室簡水	165,119	451	230	760	387	163,085	98.8
28	総 数	3,536,392	9,689	365	11,526	434	2,842,264	80.4
	上水道	3,369,892	9,233	375	10,702	435	2,677,796	79.5
	根室簡水	166,500	456	237	824	428	164,468	98.8
29	上水道	3,506,709	9,607	370	11,195	431	2,794,211	79.7
30	上水道	3,503,539	9,599	375	11,742	459	2,757,078	78.7
令和元年度	上水道	3,346,485	9,143	365	10,922	436	2,725,872	81.5

資料 水道課

※ 平成29年度より上水道と根室市簡易水道を統合。

2. 下水道の状況

① 下水道計画

下水道全体計画		下水道認可計画		備 考
面積 (ha)	人口 (人)	認可区域 (ha)	認可区域内 計画処理人口 (人)	
1,288.3	19,200	818.1	18,750	認可期限 令和7年 3月31日 供用開始 昭和60年 8月28日

資料 下水道課

② 下水道施設の状況

年 度	排水面積 (ha)	下水処理可能人口 (人)	水洗化人口 (人)	1日平均処理 (m ³ /日)	管 延 長 (km)	処 理 能 力 (m ³ /日)
平成27年度	674.5	20,269	16,996	8,143	138.9	11,600
28	674.8	19,856	16,651	7,230	139.0	11,600
29	676.4	19,423	16,433	7,412	139.2	11,600
30	676.5	19,080	16,199	7,347	139.3	11,600
令和元年度	676.7	18,703	16,171	7,257	139.3	11,600

資料 下水道課