


第 9 編 電 気 ・ 上 下 水 道


電灯・電力の使用量

(単位：MHW)

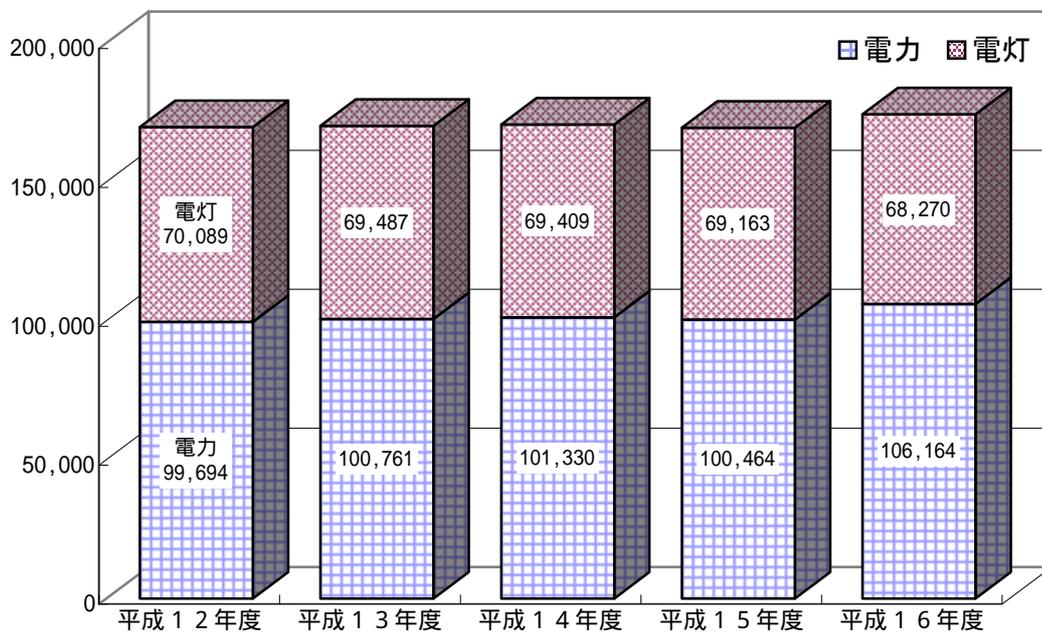

上水道の配水状況

(単位：ℓ)

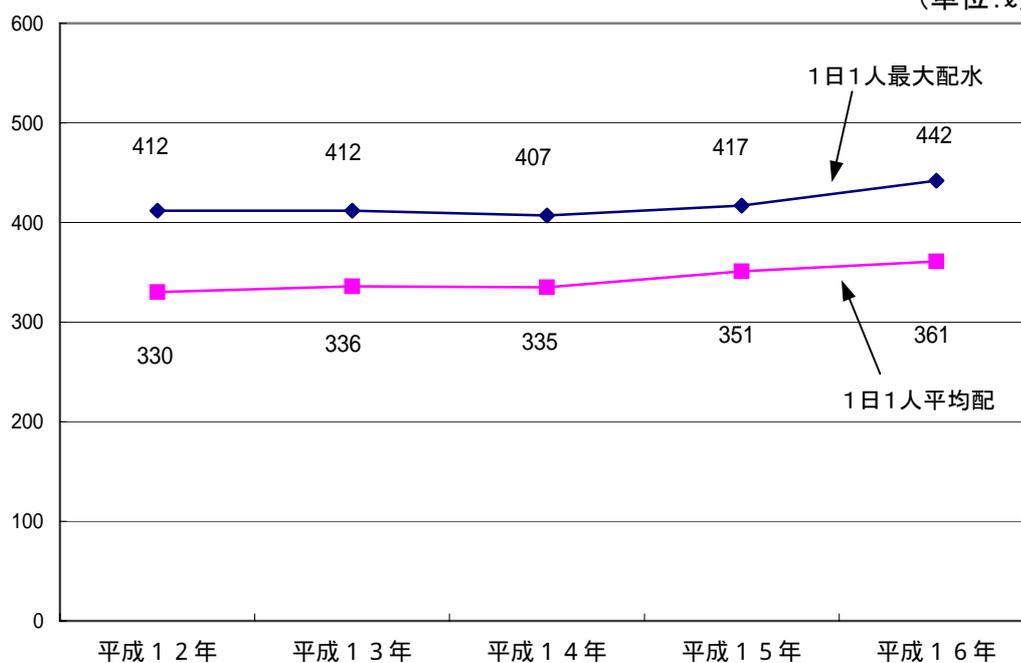

1.電灯及び電力の状況

電灯状況

(ア) 契約口数

各年度末現在 単位：口

年 度	総 数	従 量 電 灯				公衆街路	定 額
		総 数	A	B	C		
平成12年度	20,523	16,312	150	15,497	665	3,693	518
13	20,459	16,202	145	15,385	672	3,742	515
14	20,556	16,267	142	15,446	679	3,776	513
15	20,252	16,143	137	15,322	684	3,602	507
16	20,321	16,156	135	15,336	685	3,621	544

資料 北海道電力(株)根室営業所

(イ) 使用電力量

単位：MWH

年 度	総 量	従 量 電 灯				公衆街路	定 額
		総 量	A	B	C		
平成12年度	70,089	65,173	56	51,850	13,267	4,640	276
13	69,487	64,498	63	51,141	13,294	4,713	276
14	69,409	64,339	48	51,304	12,987	4,794	276
15	69,163	64,133	44	50,874	13,215	4,752	278
16	68,270	63,318	46	50,642	12,630	4,665	287

資料 北海道電力(株)根室営業所

電力状況

(ア) 契約口数

各年度末現在 単位：口

年 度	総 数	業務用電力	低圧電力	高 圧 電 力			特別高圧電力
				総 数	A	B	
平成12年度	2,296	106	2,044	146	142	4	-
13	2,299	110	2,039	150	146	4	-
14	2,264	108	2,004	152	148	4	-
15	2,235	107	1,985	143	139	4	-
16	2,192	115	1,931	146	142	4	-

資料 北海道電力(株)根室営業所

(イ) 使用電力量

単位：MWH

年 度	総 量	業務用電力	低圧電力	高 圧 電 力			特別高圧電力
				総 量	A	B	
平成12年度	99,694	21,897	17,544	60,253	54,058	6,195	-
13	100,761	22,619	17,516	60,626	54,200	6,426	-
14	101,330	23,310	17,223	60,797	54,461	6,336	-
15	100,464	22,293	17,271	60,900	54,595	6,305	-
16	106,164	25,076	17,753	63,335	56,842	6,493	-

資料 北海道電力(株)根室営業所

その他の電力状況

単位：口、MWH

年 度	契 約 口 数				使 用 電 力 量			
	総 数	時 間 帯 電 灯	深夜電力	融雪電力	総 量	時 間 帯 電 灯	深夜電力	融雪電力
平成 12 年度	856	307	359	190	10,902	4,352	1,914	4,636
13	893	362	319	212	10,852	4,986	1,832	4,034
14	924	398	304	222	11,606	5,712	1,372	4,522
15	973	451	280	242	11,452	6,343	1,143	3,966
16	977	457	267	253	11,848	6,374	1,030	4,444

資料 北海道電力(株)根室営業所

2 上水道の状況

上水道普及状況

年 度	区 分	計 画 給 水 人口 (人)	行政区域内 人口 (人)	給 水 人 口 (人)	普 及 率 (%)	配 水 管 延 長 (m)
平成 12 年	総 計	33,930	33,579	31,741	94.5	248,411
	上 水 道	32,300	...	30,834
	落石簡易水道	960	...	559
	厚床簡易水道	670	...	348
平成 13 年	総 計	33,930	33,157	31,336	94.5	248,333
	上 水 道	32,300	...	30,449
	落石簡易水道	960	...	551
	厚床簡易水道	670	...	336
平成 14 年	総 計	33,930	32,835	31,053	94.6	249,163
	上 水 道	32,300	...	30,169
	落石簡易水道	960	...	536
	厚床簡易水道	670	...	348
平成 15 年	総 計	33,930	32,412	30,641	94.5	249,973
	上 水 道	32,300	...	29,756
	落石簡易水道	960	...	543
	厚床簡易水道	670	...	342
平成 16 年	総 計	34,110	32,045	30,864	96.3	250,728
	上 水 道	32,300	...	29,441
	落石簡易水道	960	...	554
	厚床簡易水道	850	...	869

資料 建設水道部 営業課

用途別給水件数

各年度末現在 単位：件

年度	区分	総数	家事用	営業用	団体用	浴場用	工業用	共用栓	船舶給水	特別給水
平成 12	総数	13,845	11,658	1,571	245	7	81	5	111	167
	上水道	13,435	11,343	1,514	215	7	76	5	111	164
	落石簡水	242	180	38	16	-	5	-	-	3
	厚床簡水	168	135	19	14	-	-	-	-	-
13	総数	13,875	11,695	1,574	249	6	81	5	117	148
	上水道	13,455	11,384	1,515	220	6	76	5	117	132
	落石簡水	252	178	39	15	-	5	-	-	15
	厚床簡水	168	133	20	14	-	-	-	-	1
14	総数	13,789	11,691	1,557	245	6	80	4	93	113
	上水道	13,382	11,381	1,501	218	6	75	4	93	104
	落石簡水	237	176	36	13	0	5	0	0	7
	厚床簡水	170	134	20	14	0	0	0	0	2
15	総数	13,698	11,660	1,530	242	6	79	3	85	93
	上水道	13,289	11,347	1,475	215	6	74	3	85	84
	落石簡水	235	175	34	13	-	5	-	-	8
	厚床簡水	174	138	21	14	-	0	-	-	1
16	総数	13,677	11,627	1,523	253	6	78	2	76	112
	上水道	13,206	11,268	1,464	213	6	72	2	76	105
	落石簡水	230	172	33	13	0	5	0	0	7
	厚床簡水	241	187	26	27	0	1	0	0	0

資料 建設水道部 営業課

③ 配水状況

年度	区分	年間配水量 (m ³)	平均配水量		最大配水量		年間有収水量	
			1日当り (m ³)	1人1日 当り (ℓ)	1日当り (m ³)	1人1日 当り (ℓ)	有収水量 (m ³)	有収率 (%)
平成 12	総数	3,839,812	10,520	330	13,084	412	3,265,328	85.0
	上水道	3,732,618	10,226	330	12,434	403	3,164,233	84.5
	落石簡水	76,591	210	380	520	868	71,896	96.9
	厚床簡水	30,603	84	240	130	370	29,199	94.6
13	総数	3,844,222	10,532	336	12,924	412	3,282,716	85.4
	上水道	3,732,404	10,226	336	12,210	401	3,178,354	85.2
	落石簡水	82,740	226	410	543	985	75,701	91.5
	厚床簡水	29,078	80	238	171	509	28,661	98.6
14	総数	3,802,639	10,417	335	12,637	407	3,251,257	85.5
	上水道	3,691,787	10,114	335	12,013	398	3,148,620	85.3
	落石簡水	80,772	221	411	454	844	74,149	91.8
	厚床簡水	30,080	82	236	170	489	28,488	94.7
15	総数	3,941,041	10,768	351	12,776	417	3,245,621	82.4
	上水道	3,834,177	10,476	352	12,217	411	3,143,557	82.0
	落石簡水	75,390	206	379	401	738	72,669	96.4
	厚床簡水	31,474	86	251	158	462	29,395	93.4
16	総数	4,066,053	11,139	361	13,641	442	3,285,168	80.8
	上水道	3,928,197	10,762	366	12,976	441	3,154,171	80.3
	落石簡水	85,486	234	422	464	838	79,055	92.5
	厚床簡水	52,370	143	165	201	231	51,942	99.2

資料 建設水道部 営業課

3. 下水道の状況

① 下水道計画

平成17年3月31日現在

下水道全体計画		下水道認可計画		備 考
面積戸数	人口	認可区域	認可区域内 計画処理人口	
(ha)	(人)	(ha)	(人)	許 可 平成 14.6.17 使用開始 昭和 60.8.28
1,384.5	31,000	773.0	27,800	

資料 建設水道部 下水道課

② 下水道施設の状況

年 度	排水面積 (ha)	排水人口 (人)	水洗化人口 (人)	一日平均 処理量(m ³ /日)	管延長 (km)	処理能力 (m ³ /日)
平成12年度	592.9	23,406	15,882	6,454	132.1	8,700
13	605.7	23,442	16,279	6,321	134.3	11,600
14	622.8	23,284	16,564	6,282	135.4	11,600
15	627.9	23,048	16,914	7,137	136.1	11,600
16	636.0	22,875	17,266	6,931	136.8	11,600

資料 建設水道部 下水道課