


第 9 編 電 気 ・ 上 下 水 道


電灯・電力の使用量

(単位：MHW)

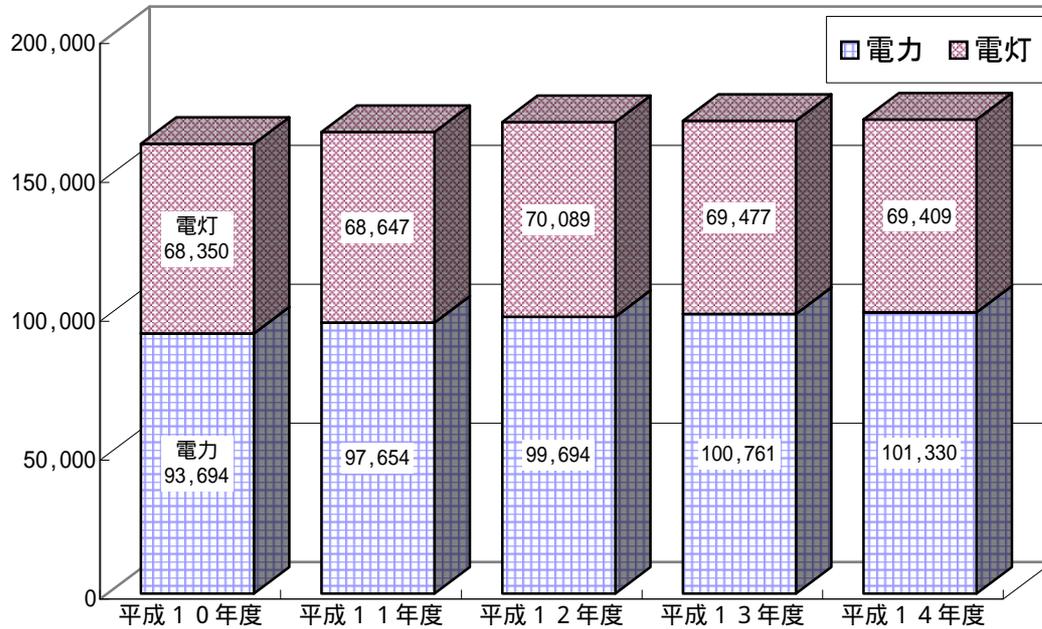

上水道の配水状況

(単位：ℓ)

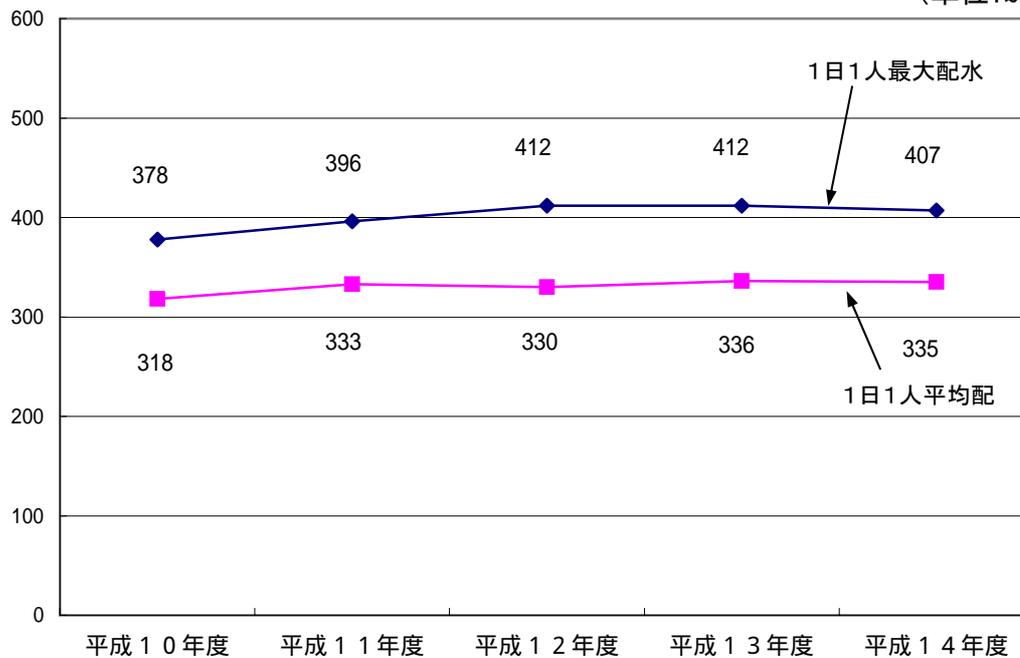

1.電灯及び電力の状況

電灯状況

(ア) 契約口数

各年度末現在 単位：口

年 度	総 数	従 量 電 灯				公衆街路	定 額
		総 数	A	B	C		
平成11年度	20,416	16,300	147	15,496	657	3,600	516
12	20,523	16,312	150	15,497	665	3,693	518
13	20,459	16,202	145	15,385	672	3,742	515
14	20,556	16,267	142	15,446	679	3,776	513
15	20,252	16,143	137	15,322	684	3,602	507

資料 北海道電力(株)根室営業所

(イ) 使用電力量

単位：MWH

年 度	総 量	従 量 電 灯				公衆街路	定 額
		総 量	A	B	C		
平成11年度	68,647	63,751	54	50,981	12,716	4,626	270
12	536,789	531,873	56	518,550	13,267	4,640	276
13	69,487	64,498	63	51,141	13,294	4,713	276
14	69,409	64,339	48	51,304	12,987	4,794	276
15	69,163	64,133	44	50,874	13,215	4,752	278

資料 北海道電力(株)根室営業所

電力状況

(ア) 契約口数

各年度末現在 単位：口

年 度	総 数	業務用電力	低圧電力	高 圧 電 力			特別高圧電力
				総 数	A	B	
平成11年度	2,381	103	2,142	136	133	3	-
12	2,296	106	2,044	146	142	4	-
13	2,299	110	2,039	150	146	4	-
14	2,264	108	2,004	152	148	4	-
15	2,235	107	1,985	143	139	4	-

資料 北海道電力(株)根室営業所

(イ) 使用電力量

単位：MWH

年 度	総 量	業務用電力	低圧電力	高 圧 電 力			特別高圧電力
				総 量	A	B	
平成11年度	97,654	20,604	17,603	59,447	55,156	4,291	-
12	99,694	21,897	17,544	60,253	54,058	6,195	-
13	100,761	22,619	17,516	60,626	54,200	6,426	-
14	101,330	23,310	17,223	60,797	54,461	6,336	-
15	100,464	22,293	17,271	60,900	54,595	6,305	-

資料 北海道電力(株)根室営業所

その他の電力状況

単位：口、MWH

年 度	契 約 口 数				使 用 電 力 量			
	総 数	時 間 帯 電 灯	深夜電力	融 雪 用 力 電	総 量	時 間 帯 電 灯	深夜電力	融 雪 用 力 電
平成 11 年度	839	278	385	176	9,260	3,617	1,685	3,958
12	856	307	359	190	10,902	4,352	1,914	4,636
13	893	362	319	212	10,852	4,986	1,832	4,034
14	924	398	304	222	11,606	5,712	1,372	4,522
15	973	451	280	242	11,452	6,343	1,143	3,966

資料 北海道電力(株)根室営業所

2 上水道の状況

上水道普及状況

年 度	区 分	計 画 給 水 人口 (人)	行政区域内 人口 (人)	給 水 人口 (人)	普 及 率 (%)	配水管延長 (m)
平成 11 年	総 計	33,930	33,820	31,997	94.6	247,439
	上 水 道	32,300	...	31,074
	落石簡易水道	960	...	577
	厚床簡易水道	670	...	346
平成 12 年	総 計	33,930	33,579	31,741	94.5	248,411
	上 水 道	32,300	...	30,834
	落石簡易水道	960	...	559
	厚床簡易水道	670	...	348
平成 13 年	総 計	33,930	33,157	31,336	94.5	248,333
	上 水 道	32,300	...	30,449
	落石簡易水道	960	...	551
	厚床簡易水道	670	...	336
平成 14 年	総 計	33,930	32,835	31,053	94.6	249,163
	上 水 道	32,300	...	30,169
	落石簡易水道	960	...	536
	厚床簡易水道	670	...	348
平成 15 年	総 計	33,930	32,412	30,641	94.5	249,973
	上 水 道	32,300	...	29,756
	落石簡易水道	960	...	543
	厚床簡易水道	670	...	342

資料 建設水道部 営業課

用途別給水件数

各年度末現在 単位：件

年度	区分	総数	家事用	営業用	団体用	浴場用	工業用	共用栓	船舶給水	特別給水
平成 11	総数	13,800	11,606	1,574	246	7	83	4	125	155
	上水道	13,387	11,289	1,516	216	7	78	4	125	152
	落石簡水	243	181	38	16	-	5	-	-	3
	厚床簡水	170	136	20	14	-	-	-	-	-
12	総数	13,845	11,658	1,571	245	7	81	5	111	167
	上水道	13,435	11,343	1,514	215	7	76	5	111	164
	落石簡水	242	180	38	16	-	5	-	-	3
	厚床簡水	168	135	19	14	-	-	-	-	-
13	総数	13,875	11,695	1,574	249	6	81	5	117	148
	上水道	13,455	11,384	1,515	220	6	76	5	117	132
	落石簡水	252	178	39	15	-	5	-	-	15
	厚床簡水	168	133	20	14	-	-	-	-	1
14	総数	13,789	11,691	1,557	245	6	80	4	93	113
	上水道	13,382	11,381	1,501	218	6	75	4	93	104
	落石簡水	237	176	36	13	0	5	0	0	7
	厚床簡水	170	134	20	14	0	0	0	0	2
15	総数	13,698	11,660	1,530	242	6	79	3	85	93
	上水道	13,289	11,347	1,475	215	6	74	3	85	84
	落石簡水	235	175	34	13	-	5	-	-	8
	厚床簡水	174	138	21	14	-	0	-	-	1

資料 建設水道部 営業課

③ 配水状況

年度	区分	年間配水量 (m ³)	平均配水量		最大配水量		年間有収水量	
			1日当り (m ³)	1人1日 当り (ℓ)	1日当り (m ³)	1人1日 当り (ℓ)	有収水量 (m ³)	有収率 (%)
平成 11	総数	3,904,869	10,670	333	12,655	396	3,310,376	84.8
	上水道	3,798,943	10,380	334	12,048	388	3,208,460	84.5
	落石簡水	74,758	204	354	457	792	72,420	96.9
	厚床簡水	31,168	86	249	150	434	29,496	94.6
12	総数	3,839,812	10,520	330	13,084	412	3,265,328	85.0
	上水道	3,732,618	10,226	330	12,434	403	3,164,233	84.5
	落石簡水	76,591	210	380	520	868	71,896	96.9
	厚床簡水	30,603	84	240	130	370	29,199	94.6
13	総数	3,844,222	10,532	336	12,924	412	3,282,716	85.4
	上水道	3,732,404	10,226	336	12,210	401	3,178,354	85.2
	落石簡水	82,740	226	410	543	985	75,701	91.5
	厚床簡水	29,078	80	238	171	509	28,661	98.6
14	総数	3,802,639	10,417	335	12,637	407	3,251,257	85.5
	上水道	3,691,787	10,114	335	12,013	398	3,148,620	85.3
	落石簡水	80,772	221	411	454	844	74,149	91.8
	厚床簡水	30,080	82	236	170	489	28,488	94.7
15	総数	3,941,041	10,768	351	12,776	417	3,245,621	82.4
	上水道	3,834,177	10,476	352	12,217	411	3,143,557	82.0
	落石簡水	75,390	206	379	401	738	72,669	96.4
	厚床簡水	31,474	86	251	158	462	29,395	93.4

資料 建設水道部 営業課

3. 下水道の状況

① 下水道計画

平成16年3月31日現在

下水道全体計画		下水道認可計画		備考
面積戸数	人口	認可区域	認可区域内 計画処理人口	
(ha)	(人)	(ha)	(人)	許可平成 14.6.17 使用開始 昭和 60.8.28
1,384.5	31,000	773.0	27,800	

資料 建設水道部 下水道課

② 下水道施設の状況

年 度	排水面積 (ha)	排水人口 (人)	水洗化人口 (人)	一日平均 処理量 (m ³)	管 延 長 (km)	処理能力 (m ³)
平成 11 年度	581.8	23,105	15,155	6,368	129.9	8,700
12	592.9	23,406	15,882	6,454	132.1	8,700
13	605.7	23,442	16,279	6,321	134.3	11,600
14	622.8	23,284	16,564	6,282	135.4	11,600
15	627.9	23,048	16,914	7,137	136.1	11,600

資料 建設水道部 下水道課